



S-56	空調機器の据付け (1)	
適用範囲		

1. 冷凍機の据付位置
 空気熱源ヒートポンプの設置

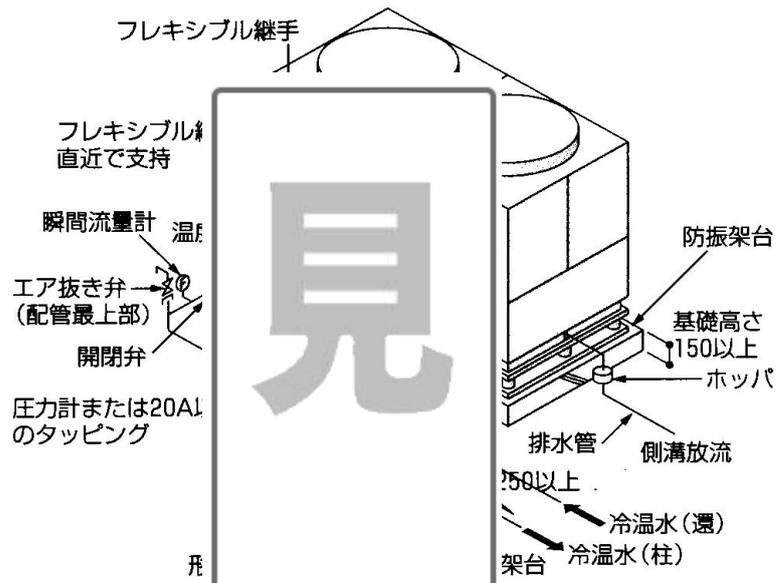


2. エアコン室外機の据付け
 パッケージ型エアコン室外機の据

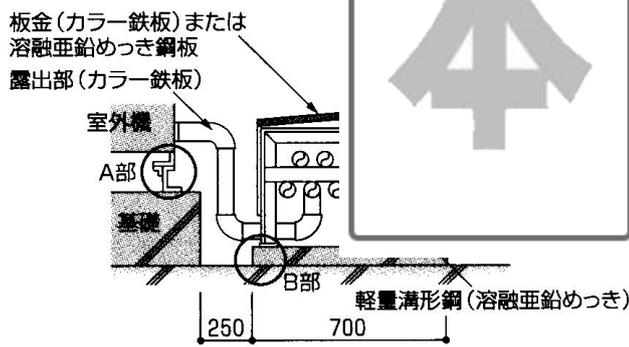

冷媒管の敷設詳細図




A部詳細図

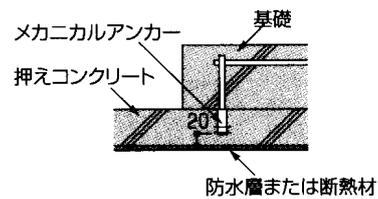

B部詳細図




室外機の設置と冷媒管の敷設

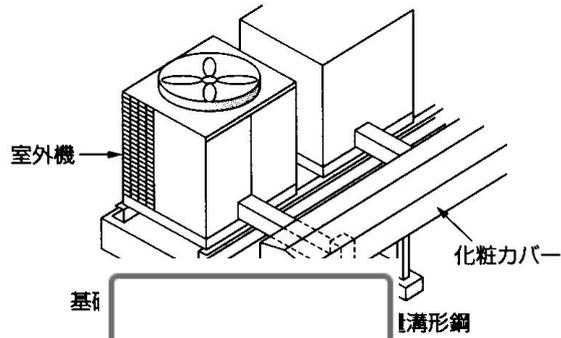


3. 送風機（ファン）の据付け

見
本

る場合

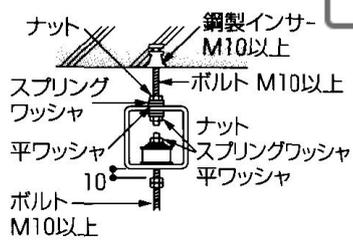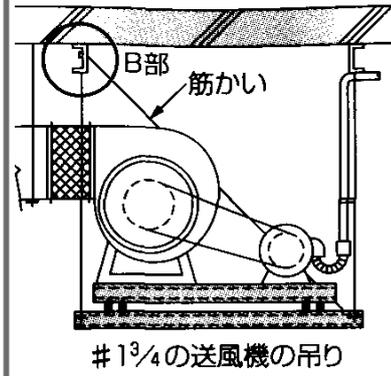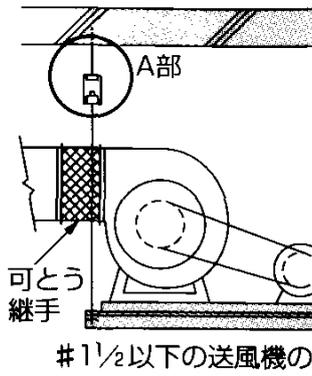


A 部詳細

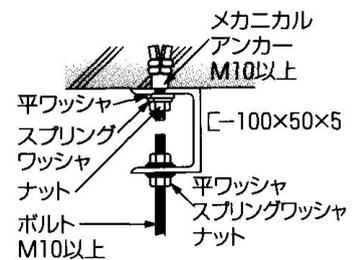

B 部詳細

4. 空調機の据付け

空調機 (AHU) の据付け

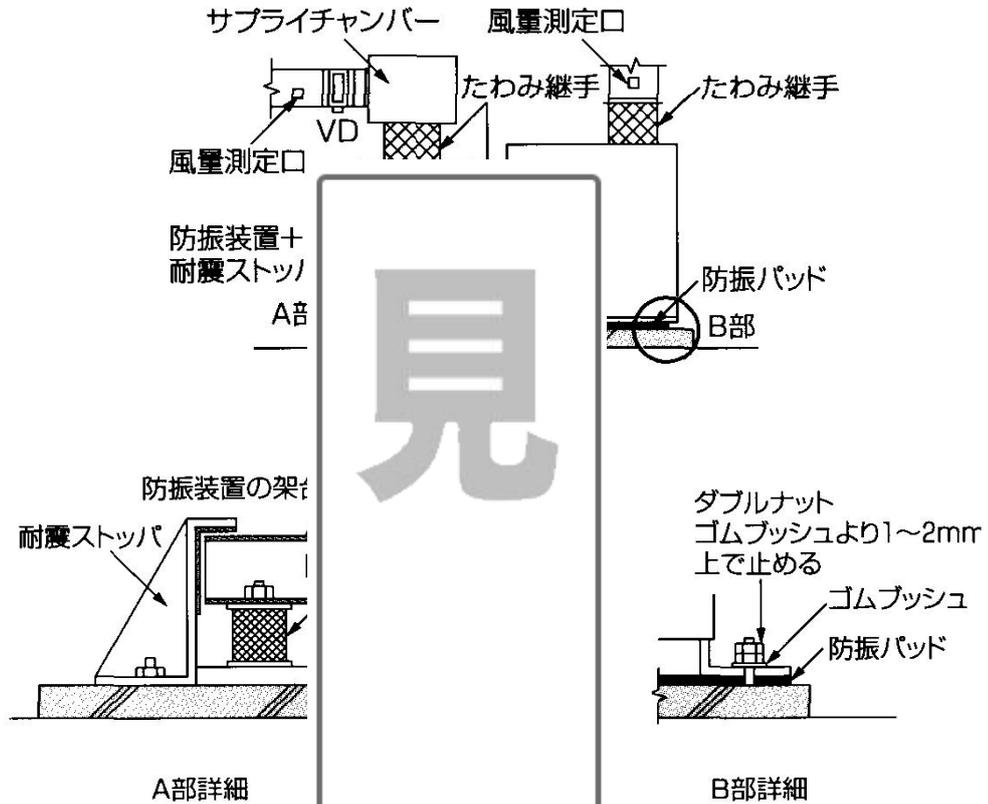

留意事項

- 屋外機器は、空気の吸込みスペースを確保する。また、機器の騒音、振動に注意して設置する。
- 屋外機器は排気ガラリや煙突から離す。
- 床スラブから吊下げる送風機類については、タングルソケットで固定する。また、ほかの吊り金具（照明、天井等）と接触させない。
- 空調機の据付けにあたっては、コイル、フィルター点検口、送風機ベルト等の保守点検スペースを確保する。